PREVENÇÃO DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA BAIXA

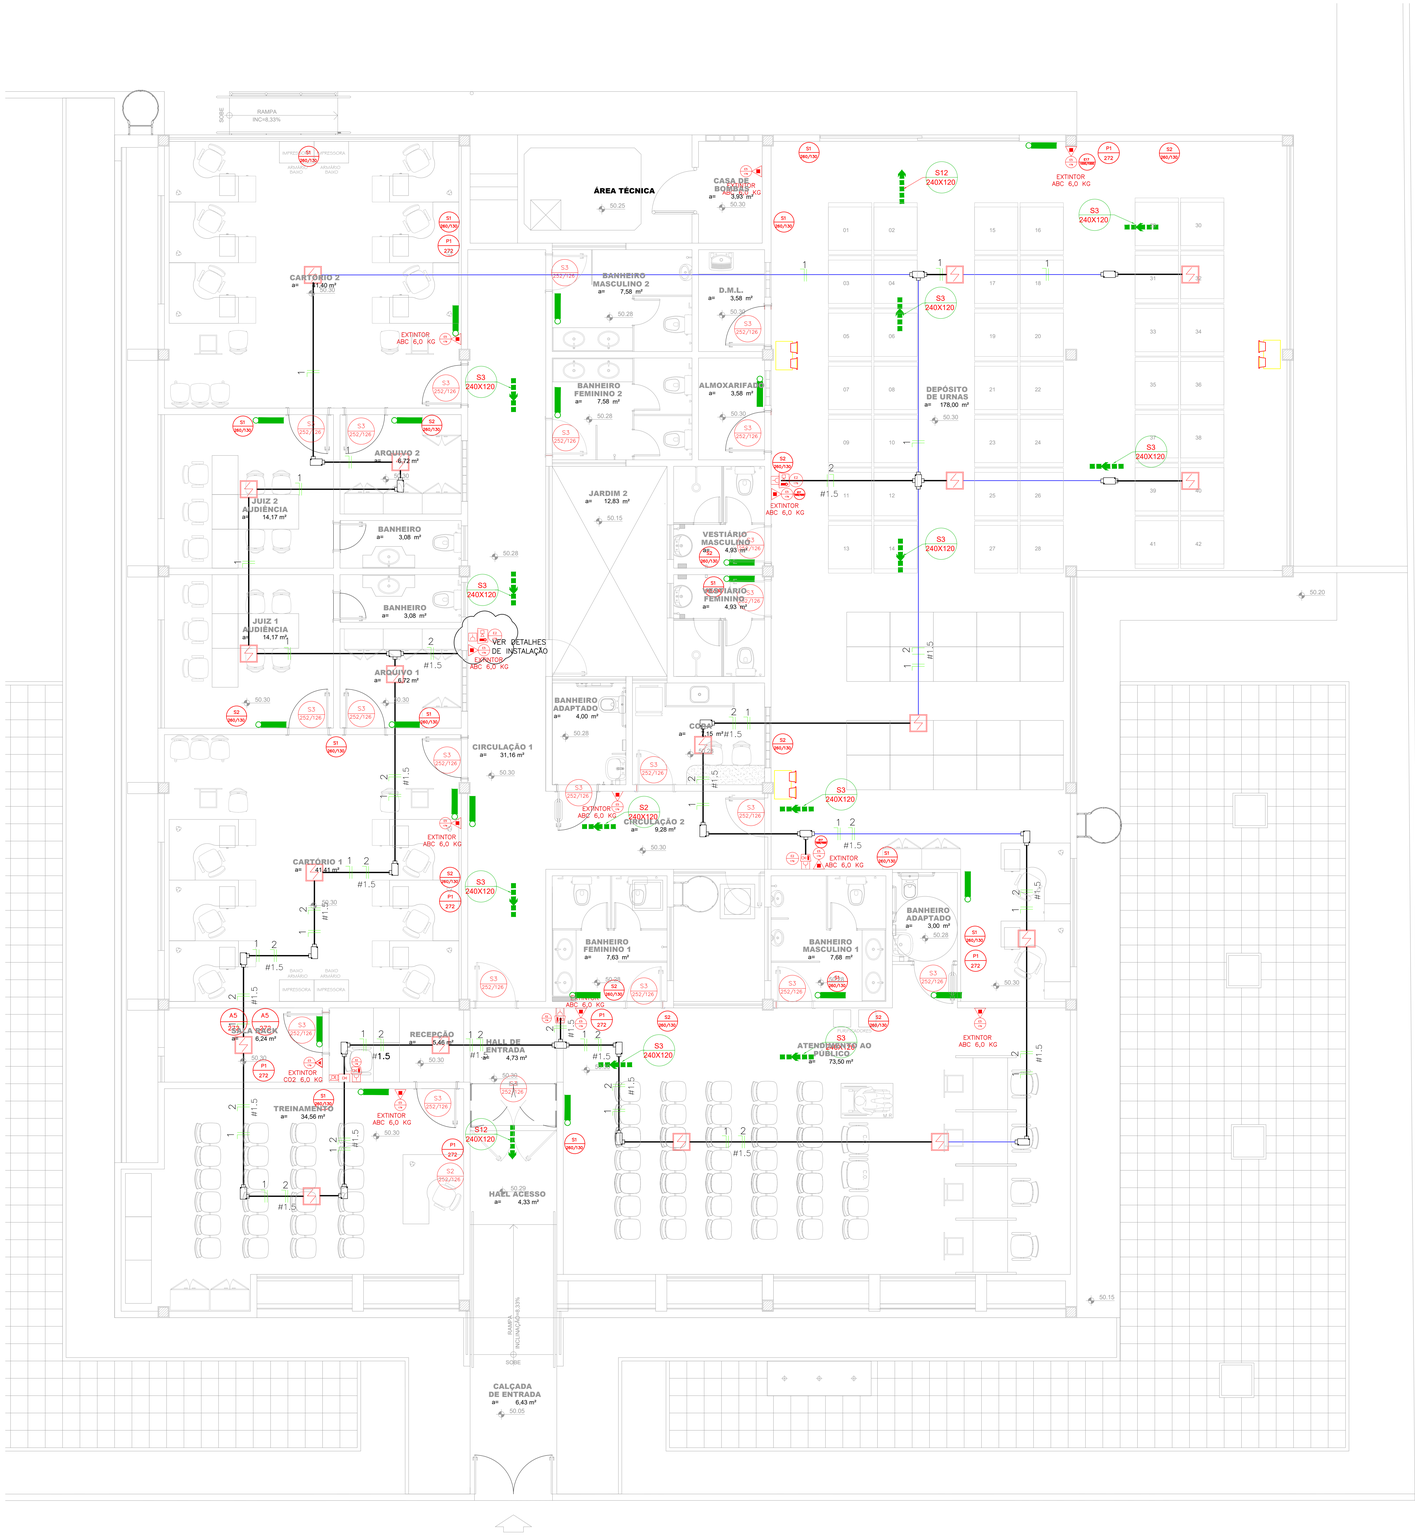

LEGENDA DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA

Simbolo	Descrição
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 30 LED's FIXADA NA PAREDE A 2,20 M DO PISO
CH	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME, MOD.: COMPACT 80E SEGURIMAX
Y	ACIONADOR MANUAL E SIRENE TIPO GONGO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	PO QUIMICO SECO ABC - 04 Kg
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
SC	AVISADOR SONORO SIRENE E VISUAL
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	Cx. CONDULETE TIPO LR - ø3/4"
	Cx. CONDULETE TIPO T - ø3/4"
	Cx. CONDULETE TIPO T - ø3/4"
	Cx. CONDULETE TIPO X - ø3/4"
	Cx. CONDULETE TIPO LL - ø3/4"
	FIOS POSITIVO E NEGATIVO
	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (TETO ou PAREDE)

NOTAS :

1 - Condutores nao especificados serao # 0.75 mm2 (alarme)

2 - Condutores nao especificados serao # 1.50 mm2 (sirene)

3 - Eletrodutos nao especificados serao Ø 3/4"

SIMBOLOGIA PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO IT Nº04/2016

– PÓ QUIMICO ABC – CAP 6,0 KG

– PÓ CO2 – GÁS CARBÔNICO – CAP 6,0 KG

ILUMINAÇÃO

– ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO)

– ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BALIZAMENTO)

– ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTONOMO)

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

– DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE DESOCUPAÇÃO

– SAIDA FINAL DA ROTA DE DESOCUPAÇÃO

SIMBOLOGIA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONFORME A NBR 13434-1/2

S12 252/126 — SAÍDA — COD. S12 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÃO: L=252mm /H=126mm DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE –8m

S3 380/190 — COD. S3 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – INDICAÇÃO ACIMA DA PORTA DIMENSÃO: L=380mm /H=190mm DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE –12m

S1 252/126 — COD. S1 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA –DIREITA DIMENSÃO: L=252mm /H=126mm DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE –8m

S2 380/190 — COD. S2 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – ESQUERDA DIMENSÃO: L=380mm /H=190mm DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE –12m

E5 179 — COD. E5 – EXTINTOR DE INCÊNDIO DIMENSÃO: L=179mm DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE –8m

E17 1000/1000 — COD. E17 – SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA HIDRANTES E EXTINTORES DIMENSÃO: 1,00mX1,00m FUNDO: VERMELHO(0,70mX0,70m) BORDA: AMARELA(Largura = 0,15m)

A5 272 — COD. A5 – SINALIZAÇÃO DE ALERTA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIANGULAR: PRETO

P1 272 — COD. P1 – SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR DIMENSÃO: L=179mm DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE –8m

AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL.

CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

QUADRO DE ÁREAS(m²)

ÁREA DO TERRENO = 2.130,00 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA = 612,01 m²
ÁREA TOTAL OCUPADA = 1.297,15 m²
ÁREA DO ESTACIONAMENTO = 378,02 m²

OBS: A EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE GLP

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

PROPRIETÁRIO

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
0	GBM	28.09.07	FINALIZAÇÃO PARA ENTREGA PROVISÓRIA

REVISÕES

ASCON LTDA – ME CNPJ: 17.190.416/0001-12
fone: (99) 98839-5885 email: asconltda@gmail.com

CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA — MUNICIPIO: SALVADOR

NOME DA CONSTRUÇÃO: FÓRUM ELEITORAL DE JACOBINA — MUNICIPIO: JACOBINA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOÃO FRAGA BRANDÃO, CENTRO

TIPO DO SERVIÇO: PROJETO DE REFORMA

IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA: PLANTA BAIXA — TIPO DO PROJETO: PPCI

ESCALA	DATA	REVISÃO	PRANCHA
1/50	JUNHO/2020	R0	IN02

EMPRESA	AUTOR DO PROJETO	DESENVOLVIMENTO
ASCON ENGENHARIA	PAULO SANTANA	ASCON ENGENHARIA