


DISCRIMINAÇÃO			
ABREV.	UTILIDADE	PEÇAS DE RECEPÇÃO NA PAREDE OU PISO	ALT. DE INSTALAÇÃO
VS	VASO SANITÁRIO	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DO VASO, PVCø100 CURVA CURTA 90° PVCø100	NO PISO
LA	LAVATÓRIO	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=500mm.
MI	MICTÓRIO	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=520mm.
PI	PIA	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA CURVA LONGA DE PVC Ø40 NO PISO	h=520mm.
TQ	TANQUE	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA REDUÇÃO DE PVC Ø50x40 CURVA LONGA DE PVC Ø50 NO PISO	h=450mm.
MQR	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	CURVA CURTA 45° Ø50	h=1100mm.
MQL	MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=1100mm.
B	BEBEDOURO	JOELHO DE PVC ø25x3/4" COM BUCHA DE LATAO + BUCHA DE REDUÇÃO Ø40x25	h=600mm.
BI	BIDE	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	NO PISO
BA	BANHEIRA	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=500mm.
TC	TOMADA DA CALHA DO PISO		
CH	CHUVEIRO		
VE	VENTILAÇÃO		

OBSERVAÇÕES: ESGOTO
1-A TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO E
SECUNDÁRIO INTERNA AOS PRÉDIOS SERÁ
EXECUTADA COM TUBOS DE PVC NORIA
NBR-5688-ABNT.
2-DECLIVIDADE MINIMA:
Ø200 = 0,5%
Ø100 = 1 %
Ø75 = 2 %
Ø40 E 50 = 3%
3-A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ SAIR
CONFORME DETALHE.

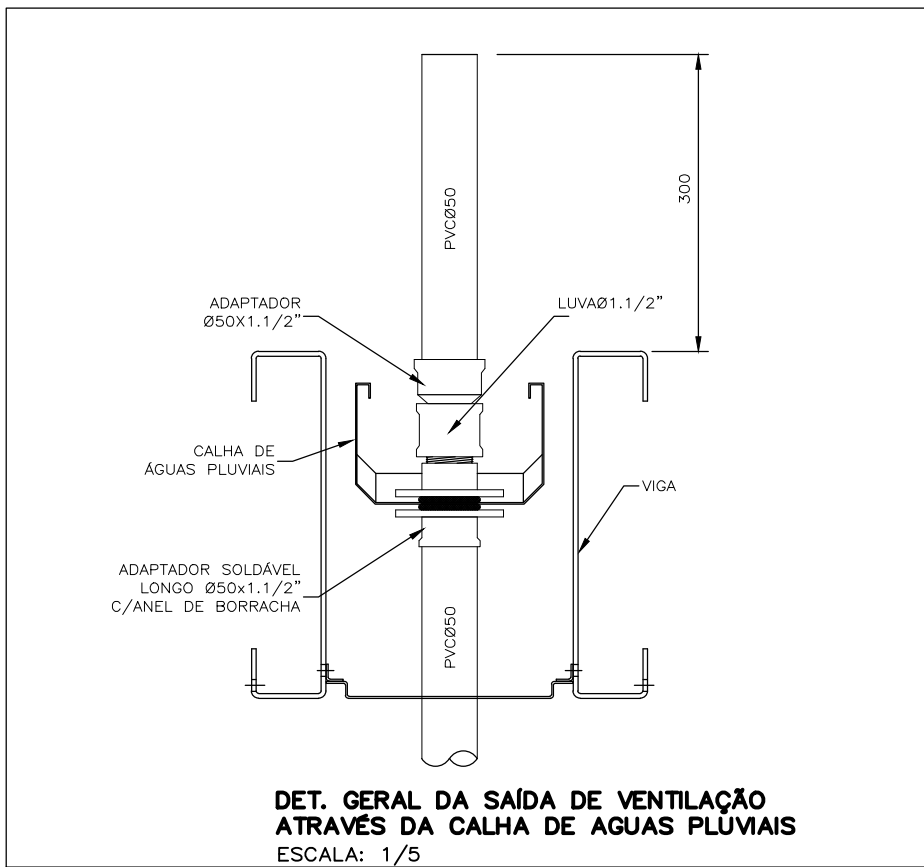

DET. GERAL DA SAÍDA DE VENTILAÇÃO
ATRAVÉS DA CALHA DE ÁGUAS PLUVIAIS
ESCALA: 1/5

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ACS CONSTRUÇÕES LTDA - NEUTON LUIZ M. BACELAR

03	22/05/2021	ZILEIDE	ATRASOS/POST
02	27/04/2020	ZILEIDE	ACORDOS/PROG
01	01/04/2020	zileide	ACORDOS/PROG
REV Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO

PODER LUCIANO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

CLIENTE / ORÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LOCALIZAÇÃO: PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº 150

CONTEÚDO: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SEDE**

ASSUNTO: **PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO**
PREDIO PRINCIPAL PAV. TERREO PLANTA BAIXA COPA SANITARIO ATRAN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO NEUTON LUIZ M. BACELAR

DESENHO: KOUZO NISHIGUTI

ESCALA INDICADA


CAU: A83002-0

ARGAVIO: EG TRE PP N00 REVISÃO 2

REVISÃO: 02

TIPO PROJETO: **INSTALAÇÕES**

PRONCHIA: **HE 01/01**

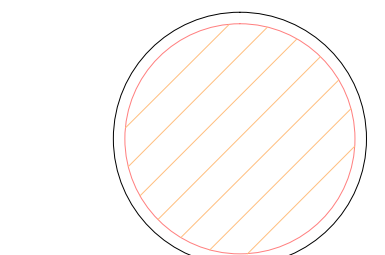

CI CAIXA DE INSPEÇÃO




CSG CAIXA DE GORDURA




CSH CAIXA SIFONADA




TUBULAÇÃO NOVA



TUBULAÇÃO EXISTENTE




VENTILAÇÃO EXISTENTE

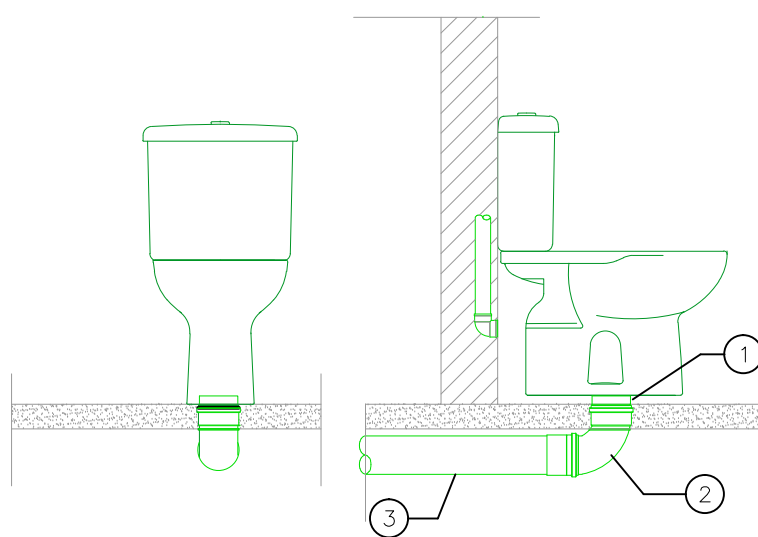


- 1 LIGAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100mm
- 2 CURVA 90º CURTA 100mm
- 3 TUBO DE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO 100mm

DETALHE - 01
INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO
COM CAIXA ACOPLADA

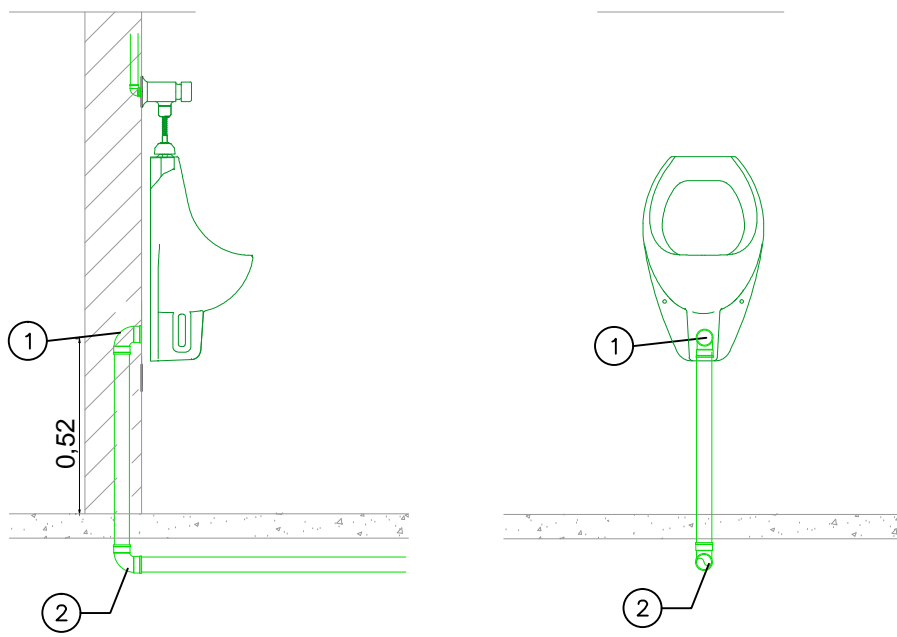

- 1 PONTO DE ESGOTO ø40mm
- 2 JOELHO 90° SOLDÁVEL ø 40mm

DETALHE - 02
INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO

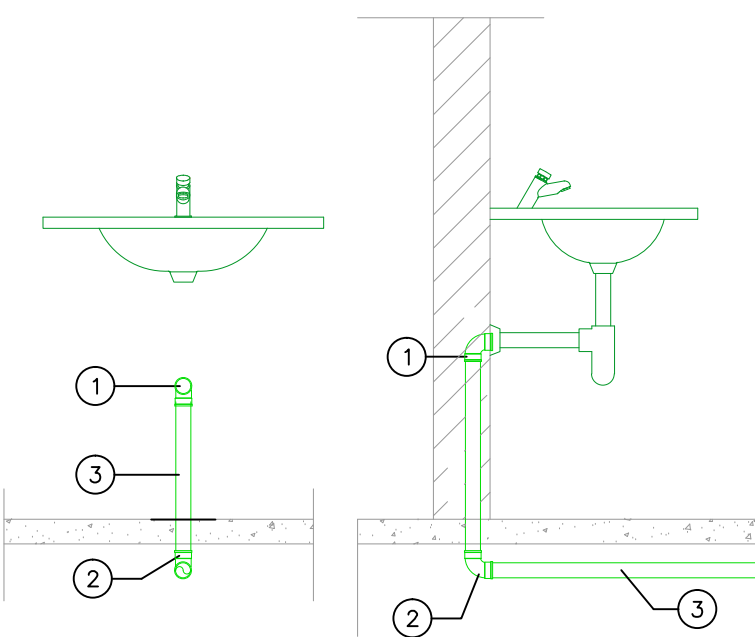

- 1 PONTO P/ ESGOTO, ALTURA VARIÁVEL CONFORME MODELO
- 2 CURVA 90° CURTA 40mm
- 3 TUBO DE PVC 40mm

DETALHE - 03
INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO