PRÉDIO PRINCIPAL - PAVIMENTO SUPERIOR

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA:13353578587

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA:13353578587
Dados: 2020.08.20 17:16:46 -03'00'

LEGENDA

SIMBOLOGIA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONFORME A IT Nº 20/2017 CBMBA

- S1 (252/126) — COD.: S1 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA –DIREITA. DIMENSÃO: L=252mm/H=126mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- S2 (252/126) — COD.: S2 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – ESQUERDA. DIMENSÃO: L=252mm/H=126mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- S3 (252/126) — COD.: S3 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – INDICAÇÃO ACIMA DA PORTA. DIMENSÃO: L=252mm/H=126mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- S8 (252/126) / S9 (252/126) — COD.: S8/ S9 – ESCADA DE EMERGÊNCIA(DIREITA ou ESQUERDA). DIMENSÃO: L=252mm/H=126mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- S12 (252/126) — SAÍDA — COD.: S12 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÃO: L=252mm/H=126mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- S17 (179) — 10° — COD.: S17 – INDICAÇÃO DO PAVIMENTO. DIMENSÃO: L=179mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- E1 (179) — COD.: E1 – INDICAÇÃO DO LOCAL DA CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME. DIMENSÃO: L=179mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- E3 (179) — COD. E3 – COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO. DIMENSÃO: L=179mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- E2 (179) — COD.: E2 – COMANDO MANUAL DE ALARME
- E5 (179) — COD.: E5 – EXTINTOR DE INCÊNDIO. DIMENSÃO: L=179mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- E7 (179) — COD.: E7 – ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE. DIMENSÃO: L=179mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- E17 (700/700) — COD.: E17 – SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA HIDRANTES E EXTINTORES. DIMENSÃO: 1,00m/41,00m. FUNDO: VERMELHO(0,70mX0,70m). BORDA: AMARELA(Largura = 0,15m)
- A5 (219) — COD. A5 – CUIDADO RISCO DE CHOQUE. DIMENSÃO: L=272mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- P4 (202) — COD. P4 – PROIBIDO USAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO. DIMENSÃO: L=202mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –8m
- M2 (413/709) — Lotação Máxima 120 pessoas sentadas 30 pessoas em pé — COD. M2 – INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA. DIMENSÃO: H=29,5mm L=506mm. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE –16m

LEGENDA

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

EXTINTORES
- – PÓ QUIMICO ABC (3A–40BC)

HIDRANTES E MANGOTINHOS
- – HIDRANTE SIMPLES
- – HIDRANTE DUPLO
- – REGISTRO DE RECALQUE C/ VALV. DE RETENÇÃO
- – RESERVA TECNICA DE INCÊNDIO

ALARME
- – AVISADOR SONORO SIRENE E VISUAL
- – ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- – PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- – CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO
- – BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

ILUMINAÇÃO
- – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X18W (ACLARAMENTO)
- – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X9W (ACLARAMENTO)

GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
- – GRUPO MOTO GERADOR

DETECTORES
- – DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
- – DETECTOR DE CALOR PONTUAL(TERMOVELOCIMÉTRICO)

CENTRAL DE GÁS
- – CENTRAL DE GÁS

SISTEMA PASSIVO
- – PORTA CORTA–FOGO PCF–P60
- – BARRA ANTIPÂNICO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- – DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE DESOCUPAÇÃO
- – SAÍDA FINAL DA ROTA DE DESOCUPAÇÃO



PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PROJETO: ACS CONSTRUÇÕES LTDA - NEUTON LUIZ M. BACELAR - Mª ZILEIDE M. GONÇALVES

CONSTRUÇÃO:

REV. Nº	DATA	RESPONSAVEL	DESCRIÇÃO
02	——	——	——
——	22/01/2020	Zileide	mudança de layout
01	08/11/2019	Zileide	mudança de layout

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

CLIENTE / ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LOCALIZAÇÃO: PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº 150 — MUNICÍPIO: SALVADOR

CONTEÚDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SEDE — TIPO SERVIÇO: REFORMA

ASSUNTO: PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
PLANTA SINALIZAÇÃO PREDIO PRINCIPAL PAV SUPERIOR
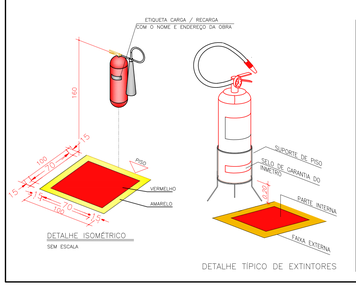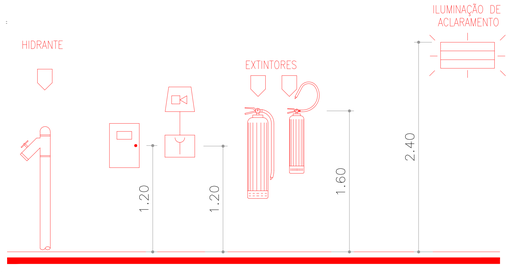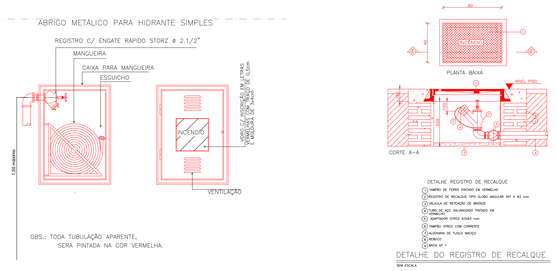
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CAU	TIPO PROJETO
NEUTON LUIZ M. BACELAR - Mª ZILEIDE M. GONÇALVES	A83030-0 / 160397-6	PPCI
DESENHO: MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES	ARQUIVO: 02 10 TRE PPCI PP PAV SUP SINAL	PRANCHA: 02/10
ESCALA: 1/100	DATA: 03/10/2019	REVISÃO: 02